

PURCHASE / RENTAL ORDER

TITLE MONSTERS FILMS - AFTERBURN
P.O. BOOK NO.
SUPPLIER DHZ POLE
ADDRESS Farárske 5883/27
ZIP / CITY 91701 Trnava
STATE / COUNTRY Slovakia
CONTACT PERSON
PHONE
EMAIL simko@dhztt.sk

INVOICE ADDRESS
Monsters Films s.r.o
Royova 27
831 Bratislava, 05 / Slovakia

Important information for supplier: only invoices showing the P.O. No. will be accepted.

Ordered by
Bohdan Metenkanych
(Location Coordinator)

Department
Locations

Date
5 June 2024 12:23 BST

APPROVED
Location Manager
Horvath Patrick
on: 5 June 2024 15:27 BST

APPROVED
Production Manager
Peter Palka
on: 5 June 2024 16:59 BST

APPROVED
Line Producer
Dalibor Vasica
on: 5 June 2024 18:47 BST

APPROVED
Sub-Prod Accountant
Tina Vasicova
on: 7 June 2024 07:36 BST

APPROVED
Sub-Prod Accountant
Mate Kinczel
on: 7 June 2024 08:44 BST

APPROVED
Sub-Prod Accountant
Tilu Khalayi
on: 7 June 2024 08:46 BST

APPROVED
Financial Controller
Kevin Blood
on: 7 June 2024 16:08 BST



PURCHASE / RENTAL ORDER

QTY	DESCRIPTION	TYPE	ACC. NO.	NET TOTAL
1	<p>1 Service of Additional firebrigade at 119 - Niklova Huta Sered</p> <p>Additional firebrigade at the location:</p> <p>119 - Niklova Huta Sered</p> <p>***AMENDED***</p> <p>The fire brigade captain requested presence of two additional crew members for dates:</p> <p>30/5/2024 5/6/2024 (amended from 4/6/2024 due to weather) 6/6/2024 (per request of SFX, they will be doing additional unplanned explosions on this day)</p> <p>The calculation is as follows:</p> <p>4 fire brigade members shifts x 144 EUR (price per 12 hour shift) = 576EUR 1 fire brigade specialist x 2 days x 250 EUR = 500 EUR</p> <p>The fire brigade specialist with a thermometer has to be present to measure temperature inside the coal pile. The brown coal can ignite at low temperatures and we need to make sure, that the temperature stays low throughout both days of shooting in the vicinity of the pile. The rate is (25 EUR per hour x 10 hours of shoot x 2 days)</p> <p>Fire safety project attached.</p> <p>PO might be amended in the future.</p> <p>Duration: from 30/05/2024 11:00 BST from 04/06/2024 11:00 BST</p>	Service	3631-119	EUR 1,076.00

Ordered by

Bohdan Metenkanych
(Location Coordinator)

Department

Locations

Date

5 June 2024 12:23 BST

APPROVED

Location Manager

Horvath Patrick

on: 5 June 2024 15:27 BST

APPROVED

Production Manager

Peter Palka

on: 5 June 2024 16:59 BST

APPROVED

Line Producer

Dalibor Vasica

on: 5 June 2024 18:47 BST

APPROVED

Cost Accountant

Tina Vasicova

on: 7 June 2024 07:36 BST

APPROVED

Cost Accountant

Mate Kinczel

on: 7 June 2024 08:44 BST

APPROVED

Cost Accountant

Tilu Khalayi

on: 7 June 2024 08:46 BST

APPROVED

Financial Controller

Kevin Blood

on: 7 June 2024 16:08 BST



PURCHASE / RENTAL ORDER

No
2500

Rev. 1
05/06/2024 12:23

NET TOTAL

EUR 1,076.00

User comments:

Metenkanych, Bohdan (Location Coordinator) 5 June 2024 12:23:59 BST

Added more firebrigade members due to planned additional explosions on Thursday. There is also added fee for a specialist with thermometer who will measure the temperature of coal pile in accordance with fire safety project.

Ordered by

Bohdan Metenkanych
(Location Coordinator)

Department

Locations

Date

5 June 2024 12:23 BST

APPROVED

Location Manager

Horvath Patrick

on: 5 June 2024 15:27 BST

APPROVED

Production Manager

Peter Palka

on: 5 June 2024 16:59 BST

APPROVED

Line Producer

Dalibor Vasica

on: 5 June 2024 18:47 BST

APPROVED

Cost Accountant

Tina Vasicova

on: 7 June 2024 07:36 BST

APPROVED

Cost Accountant

Mate Kinczel

on: 7 June 2024 08:44 BST

APPROVED

Cost Accountant

Tilu Khalayi

on: 7 June 2024 08:46 BST

APPROVED

Financial Controller

Kevin Blood

on: 7 June 2024 16:08 BST



31. 5. 2024 11:19

Gmail - Firemen numbers increased



Bohdan Metenkanyc <bohdan.metenkanyc@gmail.com>

Firemen numbers increased

1 správa

Andrej Jancík <ajancikansp@gmail.com>31. mája 2024 o 10:04

Komu: Bohdan Metenkanych <bohdan@locationbros.com>

Hello,

Since we performed explosions yesterday i.e. 30 May 2024, we were obliged to increase the original number of firemen from 3 to 5 based on the request of their commander due to the difficulty of their conducted actions.

Likewise, we need to do the same on Tuesday when a huge Vault explosion is scheduled, hence 5 firemen is a minimum number for safety reasons because the fire they will be extinguishing requires more manpower.

Thanks and have a good day.

Andrej Jancík
Afterburn - Location Assistant
+421 910 997 108



<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=926c17585e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1800554585720102399&simpl=msg-f:1800554585720102399>

1/1

adresa: **Bulharská 42, 917 01 Trnava** kontakty: **0907/736 883**
info@haspotextt.sk , www.haspotextt.sk



Posúdenie požiarnej ochrany pri použití
špeciálnych filmových efektoch v blízkosti
otvoreného skladu hnedého uhlia

1. Všeobecné informácie a predmet riešenia

Predmetom dokumentu je posúdenie požiarnej ochrany a určenie preventívnych opatrení pri použití špeciálnych filmových efektov v blízkosti otvoreného skladu tuhých horľavých látok (hnedého uhlia).

Charakteristika objektu a opis situácie

Jedná sa o starý opustený areál bývalej niklovej hute v katastri obce Dolná Streda. Kontrolovaný výbuch bude vykonávaný na ploche 20 m x 30 m (viď príloha) v priestore (otvorený sklad tuhých horľavých látok) o rozlohe 110 m x 80 m.

V posudzovanom priestore (otvorený sklad tuhých horľavých látok) bude počas kontrolovaného výbuchu prítomných približne 650 ton hnedého uhlia na rozlohe cca 30 m x 35 m (najväčšie prípustné množstvo tuhého paliva na skládke je 30 000 t.).¹ Hromada hnedého uhlia je uložená v lichobežníkovom tvare. Výška hromady hnedého uhlia je v najvyššom bode 3 m. Na základe Vyhlášky² je dovolená výška pre prachové hnedé uhlie, triedené hnedé uhlie, netriedené hnedé uhlie, prané hnedé uhlie, lignit, prachové čierne uhlie a pre ťažné čierne uhlie 4 metre.

Hnedé uhlie bude od miesta kontrolovaného výbuchu vzdialené približne 60 m. Kontrolovaný výbuch bude uskutočnený na osobnom motorovom vozidle (ďalej len OMV) do 3,5 t bez prevádzkových kvapalín (oleje, nafta/benzín) sprevádzaný približne desiatimi menšími výbuchmi v rádiuse max 30 m od OMV.

Kontrolovaný výbuch bude odpaľovaný cez elektrický kábel za pomoci elektrického spínača. Ako výbušnina bude použitá zmes horľavých plynov alebo rozdrvený / nadrobený korok Vzhľadom na nemožnosť špecifikovať svetelné podmienky potrebné pre natáčanie záberov na lokácii v konkrétny deň a hodinu, nemožno priamo určiť presný typ výbušniny. Predpokladá sa ale, že ako výbušnina bude použitý rozdrvený / nadrobený korok.

Charakteristika hnedého uhlia

HNEDÉ UHLIE - sa skladá z 55 ... 75 % uhlíka a dechtovej látky. Výhrevnosť 12 500 ... 25 000 kJ.kg⁻¹, teplota vznietenia 410°C. Hnedé uhlie má zo všetkých druhov najväčší sklon k tepelnému samovznieteniu. Teplota samovznietenia: 50 ... 60°C, má sklon aj k chemickému samovznieteniu. Sklon k samovznieteniu je ovplyvňovaný druhom uhlia a jeho chemickým zložením, najmä obsahom železa (pyritu), rozmerov kusov uhlia (u mletého uhlia je nebezpečenstvo väčšie), vlhkosti, teplotou vzduchu.

Nebezpečné sú uhoľné prachy, ktoré sú veľmi výbušné. Parametre uhoľných prachov závisia v značnej miere na obsahu popola, na vlhkosti, na druhu uhlia a na stupňoch disperzií. Usadeniny uhoľných prachov sú horľavé a majú sklon k samovznieteniu. Uhoľné prachy proti tuhým látkam sú podstatne nebezpečnejšie, lebo sa zmiešavajú so vzduchom a majú veľkú povrchovú plochu. Prach môže byť ľahko zvírený a tým vyvoláva jeho schopnosť ďalších reakcií. Tento stav je zrovnateľný so zmesou plynu a vzduchu.

¹ Požiarny poriadok pracoviska pre prevádzku zauhľovanie (vypracovala technik PO Ing. Katarína Kiliamová dňa 21.11.2016)

² Príloha č. 3 k vyhláške č 258/2007 Z.z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami

Zásobovanie požiarňou vodou

Počas obhliadky miesta kontrolovaného výbuchu bolo zistené, že v danom priestore nie je dostupný žiadny nadzemný alebo podzemný hydrant. Jediná možnosť zásobovania požiarňou vodou je z nástenného hydrantu DN 25/20 s tryskou 10 mm, s dodávkou vody približne 1,8 l/s vzdialené od miesta kontrolovaného výbuchu približne 20 metrov a od miesta uloženia hromady hnedého uhlia približne 80 metrov. Jediné možné odberné miesto (hydrant) je pred vstupom na ľavej strane cesty, ktoré je od miesta kontrolovaného výbuchu vzdialené približne 790 metrov. Potreba vody na hasenie požiaru je na základe zistených skutočností nevyhovujúca. Preto bude potrebné zriadiť protipožiarňu asistenčnú hliadku a cisternovou automobilovou striekačkou s objemom nádrže minimálne 8000 l vody.

Hasiaca látka

Na hasenie tuhých palív sa používajú najmä trieštivá (rozprášená) voda s máčadlami, ťažká, stredná a ľahká pena.

2. Riešenie zabezpečenia hasiacej látky, síl a prostriedkov pre hasenie a návrh opatrení počas a po skončení kontrolovaného výbuchu

Požiadavky na miesto kontrolovaného výbuchu (ďalej len pracovisko) na zabezpečenie ochrany pred požiarom

- Na pracovisku je zakázané fajčiť a akýmkoľvek spôsobom zaobchádzať s otvoreným ohňom okrem kontrolovaného výbuchu.
- Pracovisko musí byť viditeľne označené bezpečnostnými značkami s nápisom „ZÁKAZ FAJČENIA A VSTUPU S OTVORENÝM OHŇOM“ a „ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“.
- Bezpečnostné značky musia byť umiestnené pred vstupom na pracovisko.
- Na pracovisku nesmú byť skladované horľavé kvapaliny a iné horľavé látky a materiály, ktoré nesúvisia s prevádzkou pracoviska.
- Na pracovisku musí byť umiestnené toto posúdenie a všetci zamestnanci respektíve osoby oprávnené sa na tomto pracovisku nachádzať musia byť poučené o zákazoch na pracovisku.
- Na účely vizuálneho posúdenia teplotného stavu hromady tuhého paliva treba pravidelne vykonávať inšpekčné pochôdzky v lehotách, ktoré sú zhodné s lehotami na meranie teplôt.
- Ak dosiahne menšia zásoba tuhého paliva v hromade teplotu 50°C, tuhé palivo (uhlie) sa ochladí prehádzaním alebo prenesením na voľné miesto, kde sa rozhrnie do vrstvy vysokej 0,25 m až 0,5 m a nechá sa vychladnúť. Rovnako sa postupuje, ak sa teplota v hromade tuhého paliva zvyšuje o viac ako 3°C za 24 hodín.
- Pri veľkých hromadách tuhého paliva treba ohnisko samovznietenia vyňať a vybraté tuhé palivo ihneď spotrebovať alebo uložiť mimo hromady tuhého paliva.
- Za ohnisko samovznietenia sa bez ohľadu na druh tuhého paliva považujú miesta, v ktorých teplota dosiahne 65°C, miesta, kde sa teplota zvyšuje počas 24 hodín o viac ako 3°C, alebo miesta, kde sú zrejme vonkajšie príznaky samovznietenia (napr. zápach na produktoch tepelného rozkladu, tlenie, nálety na povrchu hromady, iskrenie.).
- Vykonávať pravidelné protipožiarne prehliadky a meranie teploty hromady a to nasledovne
 1. 1 hodinu pred kontrolovaným výbuchom
 2. Do 10 min po kontrolovanom výbuchu
 3. 1 hodinu po kontrolovanom výbuchu
 4. 4 hodiny po kontrolovanom výbuchu
 5. 8 hodín po kontrolovanom výbuchu

6. 12 hodín po kontrolovanom výbuchu
7. 24 hodín po kontrolovanom výbuchu
- Zakázané je vykonávať neodborné zásahy do všetkých technických a technologických zariadeniach.
 - Pracovisko musí byť zabezpečená proti vstupu NEPOVOLANÝCH OSÔB.
 - Hromada s tuhou horľavou látkou musí byť uložená na ploche so spevneným povrchom určená na rozhrabovanie zapareného uhlia a miest so zvýšenou teplotou uhlia a na jeho vychladenie.
 - Ložné plochy tuhého paliva na pracovisku musia byť urovnané, vyčistené, zbavené porastov a iných organických materiálov, horľavých a nehorľavých materiálov.
 - Ložné plochy v sklade tuhých palív musia byť trvale uvalcované a vyhotovené so sklonom umožňujúcim odtok vody na bezpečné miesto mimo skládky.
 - Ložné plochy tuhých palív nesmú byť vyhotovené zo železitej škvary, ílu, tehlovej drte alebo z iných materiálov, ktoré urýchľujú proces samovznietenia.
 - Medzi hromadami (ak jednu hromadu rozdelíme na viac hromád) uhlia musí byť trvale voľná plocha široká najmenej 3,5 m umožňujúca voľný prejazd motorových vozidiel (vrátane hasičských vozidiel).
 - S pokynom pre zabezpečenie ochrany pred požiarimi počas odstávky (viď príloha) budú oboznámení všetci manažéri, zamestnanci technickej služby, SBS, členovia PPAH, technici požiarnej ochrany.
 - Všetci zamestnanci respektíve osoby oprávnené sa na tomto pracovisku nachádzať, sú povinní v plnom rozsahu dodržiavať zákazy, príkazy, nariadenia a pokyny na úseku ochrany pred požiarimi.
 - Dočasné elektrické zariadenie nesmie byť zriadené v prostrediach s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu.
 - Čas dojazdu najbližšej hasičskej jednotky Hasičského a záchranného zboru z hasičskej stanici v Seredi je do 5 min.
 - Aby bolo možné v prípade vzniku požiaru ihneď zabezpečiť jeho hasenie, je potrebné mať v čase odstávky trvalo dostupnú na pracovisku hasičskú cisternu.
 - Pristavenie hasičskej techniky – cisternová automobilová striekačka (CAS): 1x CAS objem min. 8000 litrov hasiacej látky. Počet členov minimálne jedno družstvo (1+3)
 - Mať dostupné hasiace prístroje. Minimálne početný stav: 10 kusov CO2, 5 kusov práškových, 5 kusov penových
 - Vykonávať kontrolovaný výbuch minimálne 30 metrov od hromady uhlia

Protipožiarna asistenčná hliadka

- Dozerá na dodržiavanie predpisov na pracovisku a zistené nedostatky bez zbytočného odkladu oznamuje vedúcemu pracoviska.
- Vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
- Členovia dohliadajú, aby pred odchodom zamestnancov respektíve osôb oprávnených sa na tomto pracovisku nachádzať, z pracoviska a pri skončení kontrolovaných výbuchov bolo pracovisko v bezchybnom stave z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
- Kontrolujú vybavenosť pracoviska hasiacimi prístrojmi.

Nezáväzné odporúčania

- 200 l penidla spolu s vecnými prostriedkami potrebnými na vytvorenie útočného vedenia so strednou alebo ťažkou penou.
- Rozdeliť hromadu hnedého uhlia na 2 hromady a dodržať min rozostup 3,5 m podľa Vyhlášky.³
- Aplikovať retardér horenia (požiarny náter/nástrek) na najviac exponované časti hromady uhlia.

3. Záver

Tento posudok je vypracovaný v súlade s § 4 písm. k) a l) zákona č. 314/2001 Z. z. v nadväznosti na ostatné všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi a príslušné slovenské technické normy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Tento posudok sa zaoberá len posúdením požiarnej ochrany a určenie preventívnych opatrení pri použití špeciálnych filmových efektov v blízkosti otvoreného skladu hnedého uhlia.

V Trnave dňa 31. mája 2024

Vypracoval:
p. Marek Šimko – TPO


³ Vyhláška č 258/2007 Z.z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami

Zoznam použitých zákonov, vyhlášok, STN a iných dokumentov

- Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
- Pokyn prezidenta HaZZ č. 39/2003 o obsahu a o postupe pri spracúvaní dokumentácie o zdolávaní požiarov.
- Vyhláška č 258/2007 Z.z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami
- Požiarny poriadok pracoviska pre prevádzku zauhľovanie (vypracovala technik PO Ing. Katarína Kiliamová dňa 21.11.2016)


Príloha č.1:

Čas dojazdu hasičskej jednotky

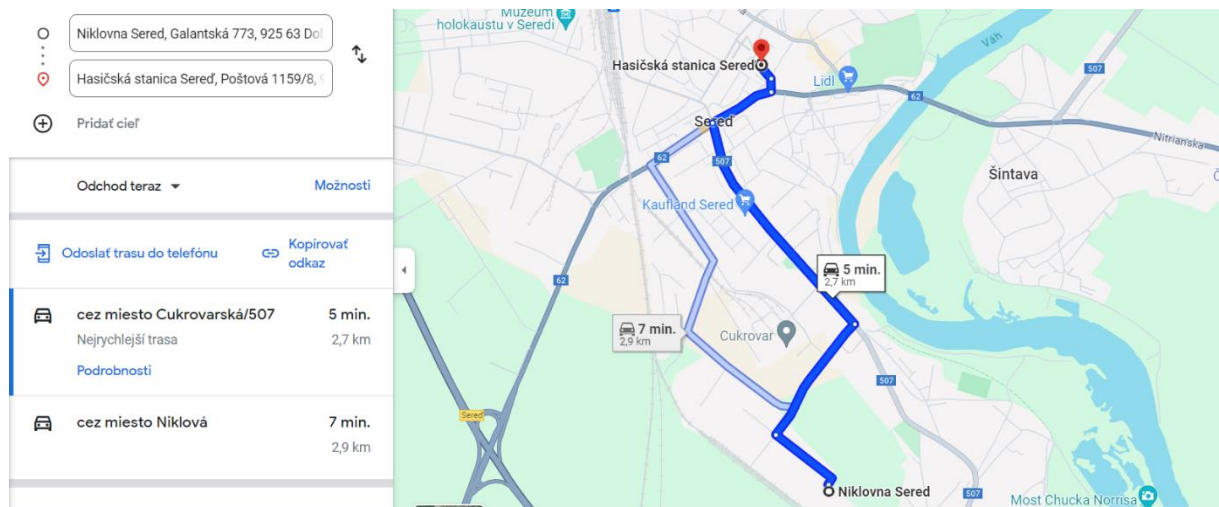

Príloha č. 2:

Vzdialenosť medzi kontrolovaným výbuchom a hromadou uhlia

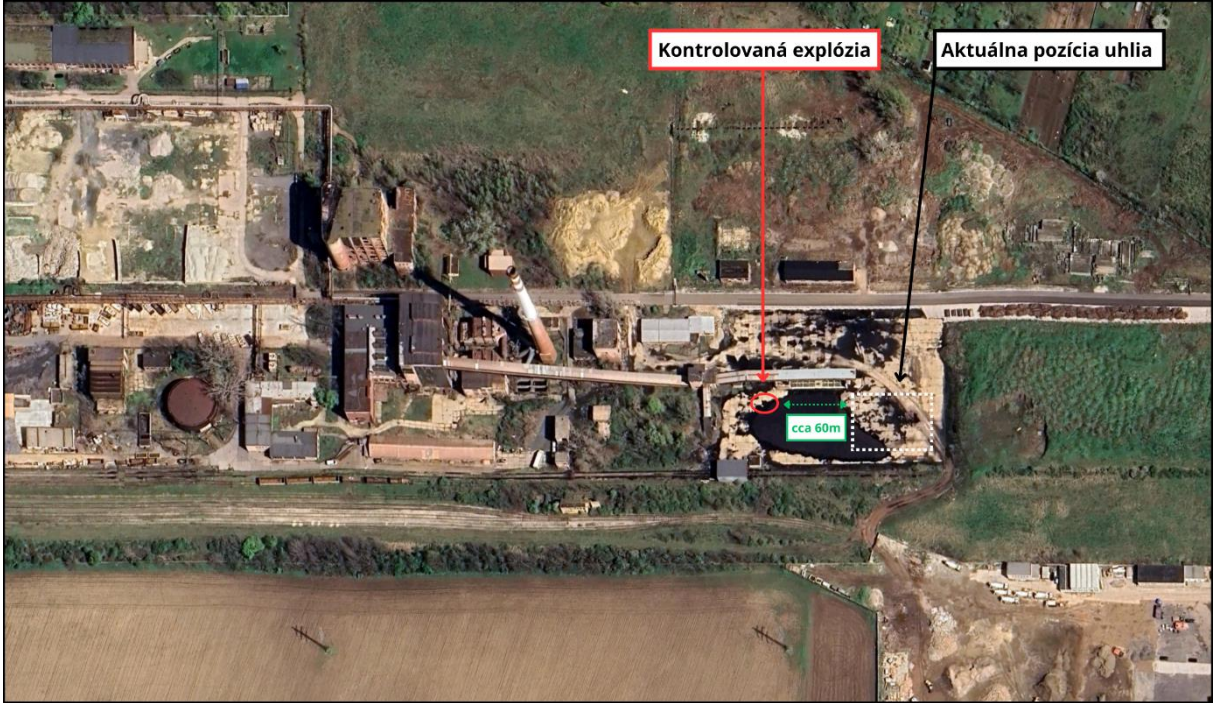

Príloha č. 3:
Miesto kontrolovaného výbuchu



Príloha č. 4:
Vzdialenosť medzi jestvujúcou hromadou uhlia a miestom kontrolovaného výbuchu



Príloha č. 5:

Povolenie štatutárneho zástupcu
na zabezpečenie ochrany pred požiarmi
pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (ďalej len ČZNVP)

Povolenie č. 01 / 2024 na vykonanie ČZNVP:		Kontrolovaný výbuch osobného vozidla	
A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE			
Povolenie platí na deň:	04.06.2024	od: 07:30 hod.	do: 18:00 hod.
Dátum vystavenia povolenia:		01.06.2024	
Povolenie vystavil (zodpovedný vedúci zamestnanec):		(titul, meno, priezvisko splnomocnenej osoby)	
Presné určenie miesta podujatia		Niklová huta Sered'	
B. ZODPOVEDNÍ ZAMESTNANCI			
		Meno a priezvisko	Podpis
1.	Zodpovedný vedúci pracoviska		
2.	Zoznam osôb zaradených do protipožiarnej asistenčnej hliadky	Vedúci člen:	
		1. člen:	
		2. člen:	
		3. člen:	
		4. člen:	
3.	Osoba, ktorá vykonala odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a poučenie zodpovedných osôb (TPO/ŠPO)	5. člen:	
		TPO	

PRÍLOHA Č. 6

Z Á Z N A M O V Á K N I H A

O PRIEBEHU ODBORNEJ PRÍPRAVY

V OBLASTI OCHRANY PRED POŽIARMÍ

**PROTIPOŽIARNA ASISTENČNÁ
HLIADKA**

Záznam o priebehu odbornej prípravy v OPP

Druh odbornej prípravy:	Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky		
Dátum začatia:	04.06.2024	Celkový rozvrh:	60 min.
Dátum skončenia:			
Odbornú prípravu vykonal: TPO*		Podpis:	
Schválil:		Podpis:	
Štatutárny zástupca			

Tematický plán	Rozvrh
----------------	--------

Praktická časť:

1. Oboznámenie sa s úlohami protipožiarnej asistenčnej hliadky.	10 min.
2. Oboznámenie sa s nebezpečenstvom vzniku požiaru pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.	20 min.
3. Oboznámenie o spôsobe vyhlásenia požiarneho poplachu a privolaním pomoci, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových	10 min.

Teoretická časť:

4. Oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarom na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu, so spôsobom a cestami evakuácie a súčinnosťou s hasičskou jednotkou.	20 min.
--	---------

Overovanie vedomostí: Ústnou formou po absolvovaní odbornej prípravy protipožiarnej hliadky.

Prílohy:

1 x prezenčná listina o účasti účastníkov na odbornej príprave

Poznámka: TPO* – technik požiarnej ochrany

POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE

1. Povinnosti zamestnancov, ktorí spozorujú požiar:

Zamestnanec alebo osoba, ktorá spozoruje požiar, je povinná pokúsiť sa ho uhasiť v rámci svojich schopností s použitím všetkých hasiacich prostriedkov alebo iným vhodným spôsobom a vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozených požiarom.

Ak nie je možné uhasiť požiar jednoduchými prostriedkami (prenosný hasiaci prístroj a pod.), je potrebné neodkladne osobne alebo telefonicky ohlásiť požiar na **čísle 150 a členom protipožiarnej asistenčnej hliadky**

2. Vyhlásenie požiarneho poplachu:

pre zamestnancov a cudzie osoby hlasným volaním **„ HORÍ ! “.**

3. Povinnosti zamestnancov a cudzích osôb po vyhlásení požiarneho poplachu:

Po vyhlásení požiarneho poplachu v budove zostávajú:

- Zamestnanci pracoviska, ktorí budú riadiť evakuáciu osôb
Po vyhlásení požiarneho poplachu sú ostatní zamestnanci a cudzie osoby povinné:
 - a) urýchlene opustiť vyznačenými únikovými cestami a únikovými východmi priestor, ktorý je požiarom ohrozený a zhromaždiť sa na voľnom priestore – zhromaždisku osôb pred budovou prevádzky,
 - b) podľa určeného zamestnanca, ktorý riadi evakuáciu pomáhať pri hasení požiaru a pri evakuácii ľudí a materiálu z objektu,
 - c) po príchode hasičskej jednotky plniť úlohy podľa pokynov veliteľa zásahu.

4. Privolanie hasičskej jednotky z HaZZ:

- a) pri ohlasovaní požiaru treba uviesť:
 - názov, adresu a objekt, kde požiar vznikol,
 - údaje o požiarí (čo horí a v akom rozsahu),
 - svoje meno a priezvisko,
 - číslo telefónu, z ktorého je požiar ohlásený,
- b) po ohlásení požiaru je potrebné počkať pri telefóne na spätné overenie údajov, ktoré vykoná operačný dôstojník KR HaZZ.

5. Dôležité telefónne čísla:

Názov	Telefónne číslo, miesto
Integrovaný záchranný systém	112
Hasiči (HaZZ)	150
Polícia	158
Rýchla zdravotná pomoc	155
Elektrárne – pohotovostná služba	0800 111 567
Plynárne – pohotovostná služba	0850 111 727
Vodárne – pohotovostná služba	0800 121 333

V Trnave dňa 01.06.2024

Vypracoval: Marek Šimko
Technik požiarnej ochrany

Schválil: Štatutár

PURCHASE / RENTAL ORDER

No
2500

TITLE MONSTERS FILMS - AFTERBURN
P.O. BOOK NO.
SUPPLIER DHZ POLE
ADDRESS Farárske 5883/27
ZIP / CITY 91701 Trnava
STATE / COUNTRY Slovakia
CONTACT PERSON
PHONE
EMAIL simko@dhztt.sk

INVOICE ADDRESS
Monsters Films s.r.o
Royova 27
831 Bratislava, 05 / Slovakia

Important information for supplier: only invoices showing the P.O. No. will be accepted.

Ordered by
Bohdan Metenkanych
(Location Coordinator)

Department
Locations

Date
31 May 2024 10:29 BST

APPROVED

Production Location Mgr
Robert Mehrle
on: 31 May 2024 10:34 BST

APPROVED

Production Manager
Peter Palka
on: 31 May 2024 12:29 BST

APPROVED

Line Producer
Dalibor Vasica
on: 31 May 2024 15:01 BST

APPROVED

Production Accountant
Tina Vasicova
on: 3 June 2024 14:09 BST

APPROVED

Production Accountant
Mate Kinczel
on: 3 June 2024 16:37 BST

APPROVED

Production Accountant
Tilu Khalayi
on: 3 June 2024 17:39 BST

APPROVED

Financial Controller
Kevin Blood
on: 4 June 2024 08:48 BST

DIGITAL
PURCHASE
ORDER



PURCHASE / RENTAL ORDER

No
2500

QTY	DESCRIPTION	TYPE	ACC. NO.	NET TOTAL
1	<p>1 Service of Additional firebrigade at 119 - Niklova Huta Sered</p> <p>Additional firebrigade at the location:</p> <p>119 - Niklova Huta Sered</p> <p>The fire brigade captain requested adding two persons for safety during explosions on dates:</p> <p>30/5/2024 4/6/2024</p> <p>The calculation after 20% discount is:</p> <p>2 fire brigade members x 2 days x 144 EUR (price per 12 hour shift) = 576 EUR</p> <p>Duration: from 30/05/2024 11:00 BST from 04/06/2024 11:00 BST</p>	Service	3631-119	EUR 576.00

NET TOTAL

EUR 576.00

Ordered by
Bohdan Metenkanych
(Location Coordinator)

Department
Locations

Date
31 May 2024 10:29 BST

APPROVED

Location Mgr
Robert Mehrle
on: 31 May 2024 10:34 BST

APPROVED

Production Manager
Peter Palka
on: 31 May 2024 12:29 BST

APPROVED

Line Producer
Dalibor Vasica
on: 31 May 2024 15:01 BST

APPROVED

Accountant
Tina Vasicova
on: 3 June 2024 14:09 BST

APPROVED

Accountant
Mate Kinczel
on: 3 June 2024 16:37 BST

APPROVED

Accountant
Tilu Khalayi
on: 3 June 2024 17:39 BST

APPROVED

Financial Controller
Kevin Blood
on: 4 June 2024 08:48 BST

DIGITAL
PURCHASE
ORDER

31. 5. 2024 11:19

Gmail - Firemen numbers increased



Bohdan Metenkanyc <bohdan.metenkanyc@gmail.com>

Firemen numbers increased

1 správa

Andrej Jancík <ajancikansp@gmail.com>
Komu: Bohdan Metenkanych <bohdan@locationbros.com>

31. mája 2024 o 10:04

Hello,

Since we performed explosions yesterday i.e. 30 May 2024, we were obliged to increase the original number of firemen from 3 to 5 based on the request of their commander due to the difficulty of their conducted actions.

Likewise, we need to do the same on Tuesday when a huge Vault explosion is scheduled, hence 5 firemen is a minimum number for safety reasons because the fire they will be extinguishing requires more manpower.

Thanks and have a good day.

Andrej Jancík
Afterburn - Location Assistant
+421 910 997 108



<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=926c17585e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1800554585720102399&simpl=msg-f:1800554585720102399>

1/1